


SIGLA	SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA	EFFETTI	SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA
Z4a	ZONA DI FONDOVALLE CON PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI	AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE	H2*

* AMPLIFICAZIONI PUNTUALE DEL 2° LIVELLO E, OVE RICHIESTO DEL 3° DI APPROFONDIMENTO SISMICO (CFR. ALLEGATO 5, DELLA DGR 8/7374 DEL 28/05/2008)

INDAGINE SISMICA: STENDIMENTO MASW (grafico seguente)



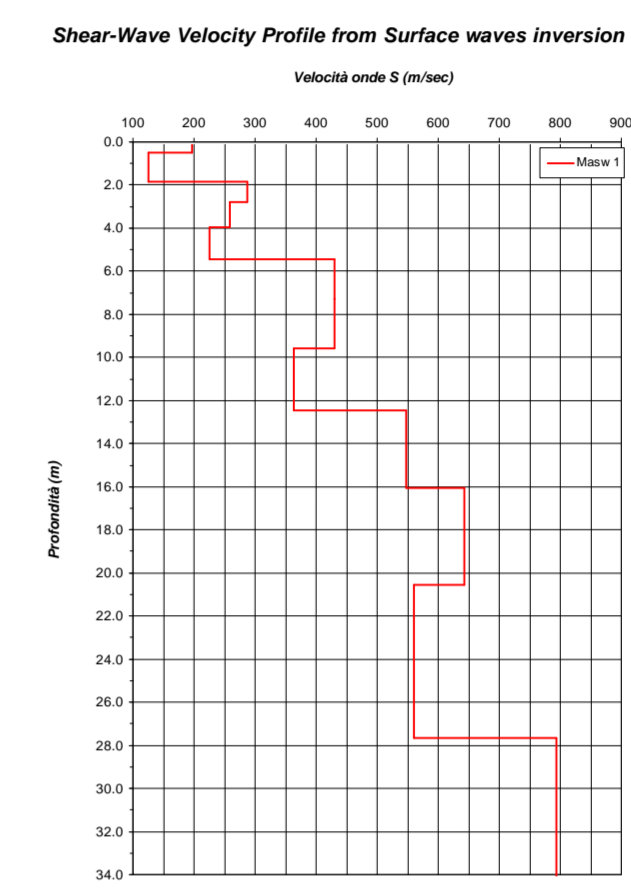

COMUNE DI CREMOSANO
Provincia di Cremona

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
ai sensi del art. 57 della L.R. 12/2005 e 12 e della D.G.R.L. 28 maggio 2008 n. 8/7374

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO PRECEDENTE
REALIZZATO SECONDO LA L.R. 41/97
E INTEGRAZIONE PER LE NUOVE NORMATIVE SISMICHE
(Allegato A pagina 2 del DGR 8/7374 del 2008 - Ambiti di applicazione comma d)

Tavola A		CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA				
DATA	SCALA	COMMESSA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	REV.
Agosto 2009	1:5.000	947	GP	FS	FS	1



Dr. Geol. Francesco SERRA - Geologia Tecnica e Servizi per L'Ambiente
Ufficio: Via Amati, 2 - Sede legale: viale XXV Aprile, 17
26027 Rivolta d'Adda (CR)
Tel 0363.77089 - fax 0363.707620
CF: SRRFNC59T2H357Z - PI: 00827350190